


高圧ガス製造保安責任者等試験（佐賀会場）

〔 乙化・乙機・丙液・丙特・二冷
三冷・一販・二販及び設備士 〕

試験会場：佐賀大学 教養教育棟

所在地：佐賀市本庄町1番地

最寄り駅：J R 佐賀駅 バス約20分

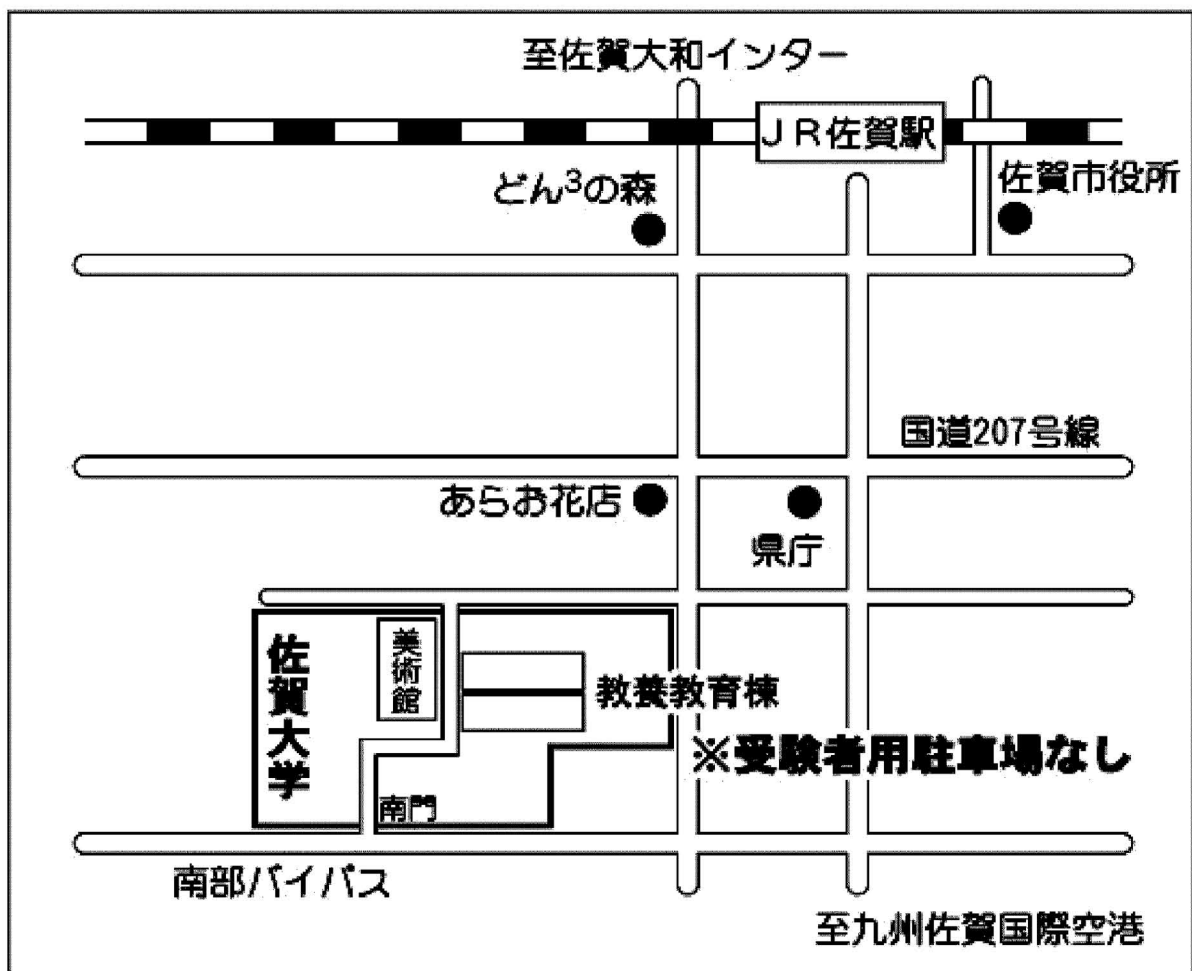

《注 意 事 項》裏面の注意事項も必ず読んでください。

- ・受験者用駐車場はありません。
- ・会場付近には有料駐車場がないため、必ず公共交通機関をご利用ください。
- ・公共交通機関の時刻等は、下記の試験事務所HPに掲載しておりますので、事前にご確認ください。
- ・近隣施設には絶対に無断駐車しないでください。
- ・注意を守らない受験者は失格になることがあります。

《担当事務所》 高圧ガス保安協会 佐賀県試験事務所

〒840-0804 佐賀市神野東二丁目2番1号 フルカワビル5階

TEL 0952-20-0331